


# 自動火災報知設備・誤報対処方法



2

について

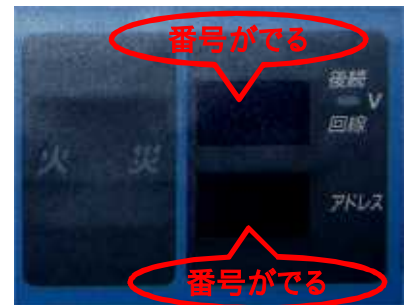

上の番号と、下の番号  
を控えて下さい。

- ・監視状態は、交流電源のランプ緑点灯のみの状態です。
- ・実火災の時は操作しない。が基本です。
- ・誤報時の対処方法。

- 1 感知器、発信器が作動すると、受信機の と が点灯し、ベルが鳴ります。
- 2 に番号が出ますので、上下の番号を控えます。
- 3 が点灯しているか確認します。
- 4 と を一回押します。ベルの鳴動が一旦停止します。そのままにしていると、数分後ベルが再鳴動します。
- 5 警戒区域図を見て、現場の確認に行きます。
- 6 実火災の時は、初期消火・避難誘導・119番をして下さい。
- 7 誤報時は、 の復旧スイッチを1回押して下さい。

が点灯している時は、その場所に行って、発信器のフタを開け、中に爪で引っかける復旧レバーが上にあげて、直します。再度 を押して下さい。



ここのフタを開け(爪で上に上げる)  
中に爪で引っかける復旧レバーが  
有り上にあげて、直します。

- 8 と のランプ等が消えてから、 と を1回押して下さい。
- 9 交流電源のみランプ緑点灯で監視状態に戻ります。